
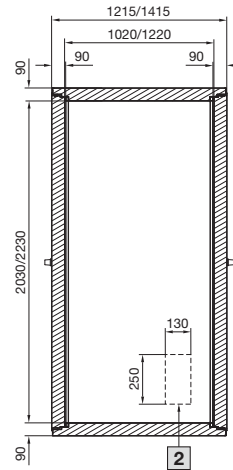
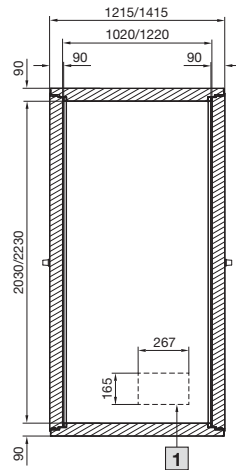


Micro Data Center


Level E

1-delige deuren voor en achter

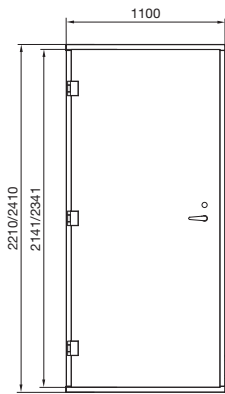

1 Kabelschot als zachtschot (standaard)

2 Kabelschot als kabelbox (optie)


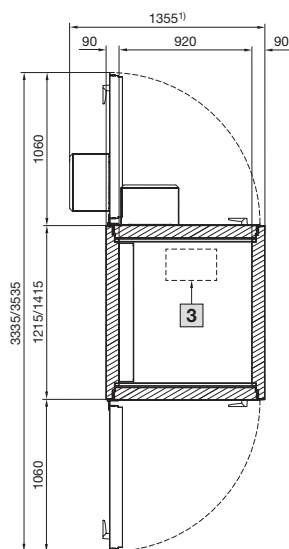


3 Kabelschot in top- of bodemelement als hardschot/bruikbare velden: 2x 120 x 120 mm (optie)

¹⁾ Bij plaatsing van buitenunit van koeleenheid op de deur


Micro Data Center
Level E

1-delige deur voor/2-delige deur achter

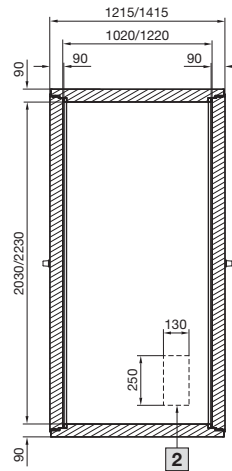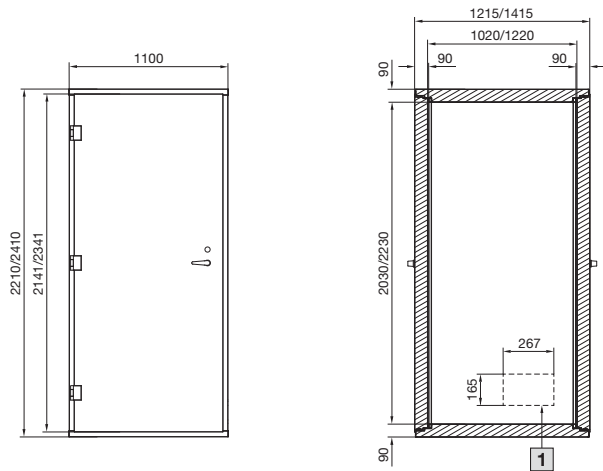

1 Kabelschot als zachtschot (standaard)

2 Kabelschot als kabelbox (optie)

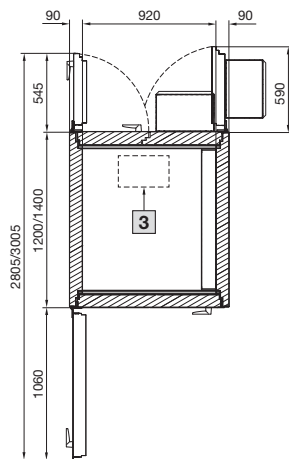


3 Kabelschot in top- of bodemelement als hardschot/bruikbare velden: 2x 120 x 120 mm (optie)

Micro Data Center




Level E

2-delige deuren voor en achter

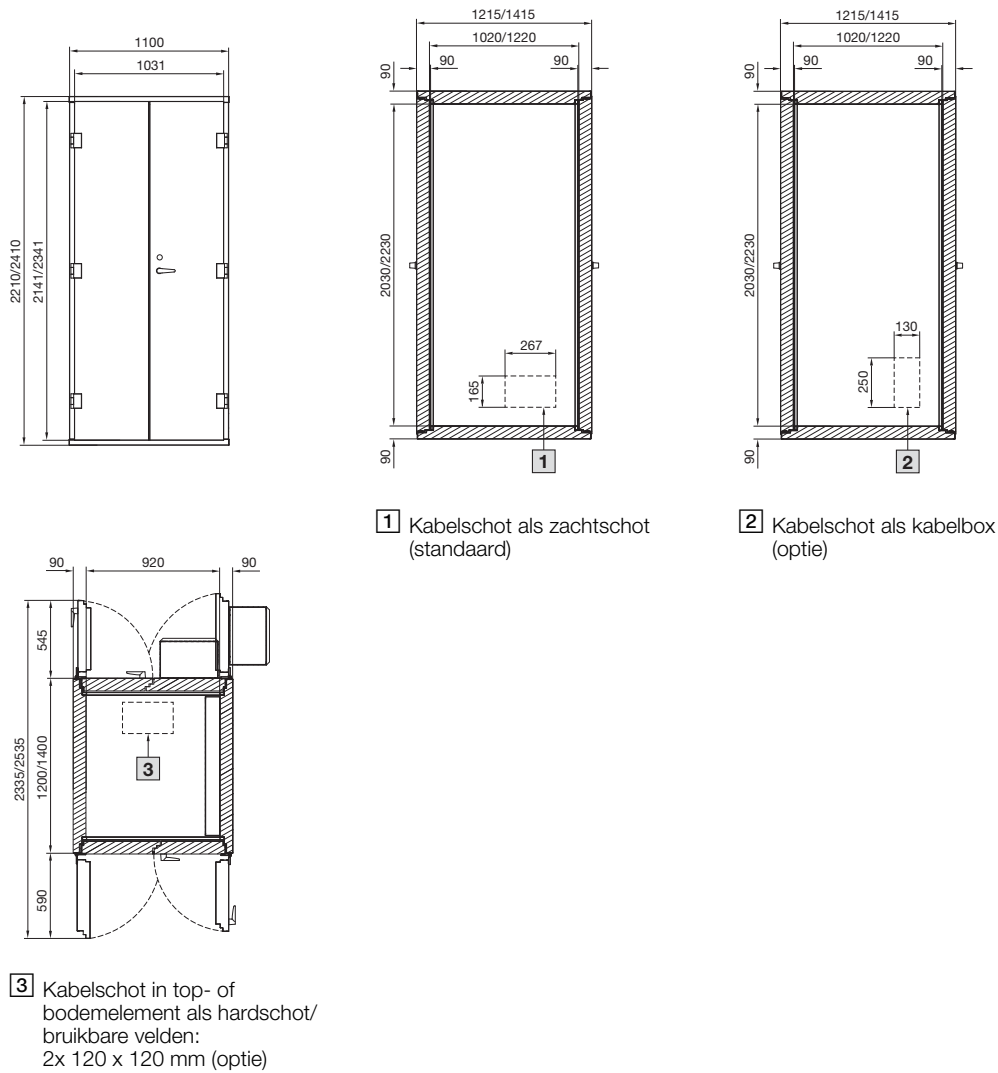

Micro Data Center
Level B

1-delige deuren voor en achter

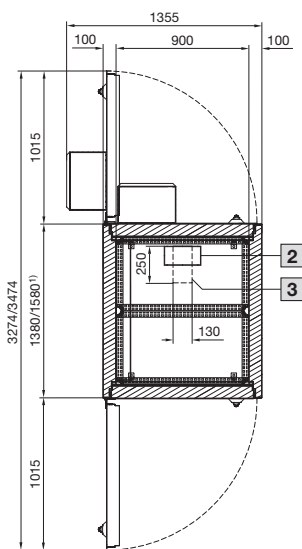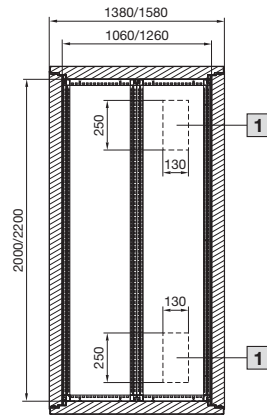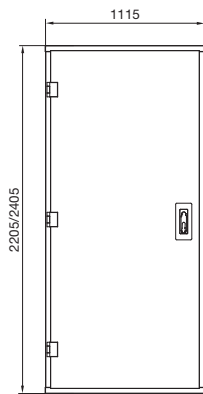




- 1 Kabelschot
- 2 Kabelschot bij binnendiepte 1060 mm
- 3 Kabelschot bij binnendiepte 1260 mm (90° gedraaid)

1) Afmetingen inclusief sloten

Micro Data Center

Level B

1-delige deur voor/2-delige deur achter

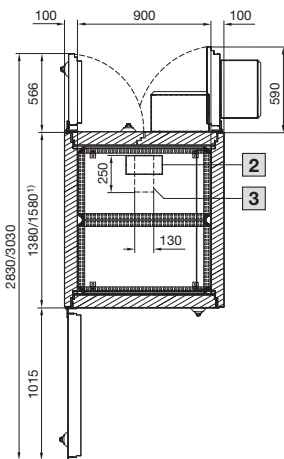
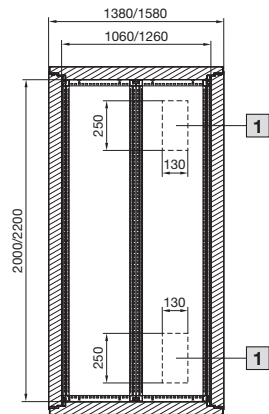
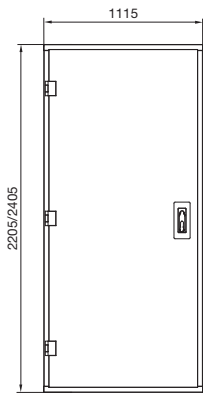


- 1 Kabelschot
- 2 Kabelschot bij binnendiepte 1060 mm
- 3 Kabelschot bij binnendiepte 1260 mm (90° gedraaid)

1) Afmetingen inclusief sloten

Micro Data Center
Level B

2-delige deuren voor en achter

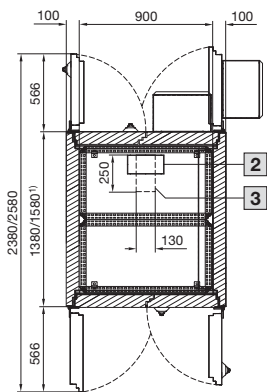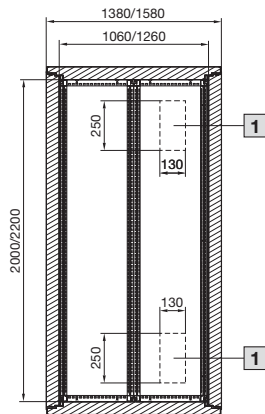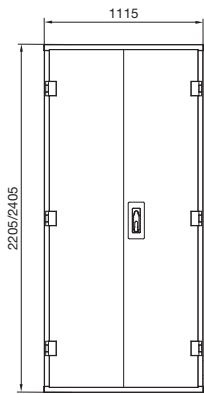

- 1 Kabelschot
- 2 Kabelschot bij binnendiepte 1060 mm
- 3 Kabelschot bij binnendiepte 1260 mm (90° gedraaid)

1) Afmetingen inclusief sloten